





Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Общие указания	
3	Схема структурная СОУЭ	
4	Кабельный журнал	
5	Потребность труб	
6	План расположения на отм. 0,000	

Ведомость прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
18-05-176 - 17 -СОУЭ.С	Спецификация оборудования и материалов	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							18-05-176 - 17 - СОУЭ						
						Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров в поселке Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края									
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата				
						Разраб.	Гуров				07.19	Автомобильные весы. 1 этап строительства	Стадия	Лист	Листов
						Нач. отд.	Брянцев				07.19		Р	1	6
												Общие данные	ООО "Зернопроект" г. Краснодар		
						Н. контр.	Митягина				07.19				
						ГИП	Невидомский				07.19				

Общие указания

1. Назначение системы оповещения.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) предназначена для оповещения людей о возникшем пожаре и организации их своевременной эвакуации, путем трансляции речевой информации в помещениях, о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

2. Основные технические решения, принятые в проекте.

Для оповещения находящихся в здании людей о возникшем пожаре, принята система оповещения 3 типа.

Оборудование СОУЭ обеспечивает выполнение основных функций:

- первоочередное оповещение персонала
- подача звуковых (звук сирены) во все помещения объекта оповещения с постоянным или временным пребыванием людей;
- трансляция текстов (голосовое сообщение в микрофон) о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей и распределением сигналов оповещения по зонам;
- автоматическая трансляция специально разработанных текстов (речевое сообщение, записанное на встроенный магнитофон прибора управления), направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию с распределением сигналов оповещения по зонам в автоматическом режиме;
- включение от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализацией или пожаротушения;
- совмещение СОУЭ с радиотрансляционной сетью здания для трансляции музыкальных программ с приоритетом оповещения.




3. Речевые пожарные оповещатели


Громкоговоритель рупорный пылезащищенный IP66 "ГЛАГОЛ-K1-40 (Глагол – П-3 IP40) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений и специальных сигналов в режиме пожарного оповещения и фоновой музыки в режиме музыкальной трансляции.

Речевые пожарные оповещатели устанавливаются во всех помещениях с постоянным и временным пребыванием людей согласно рабочим чертежам.



Разводка линий системы речевого оповещения производится кабелем КПКВнг-FRLS 1x2x2,5.

Прокладку всех кабелей производить в гофре. Проход кабелей через межэтажные перекрытия осуществить в существующих металлических трубах для кабелей связи.

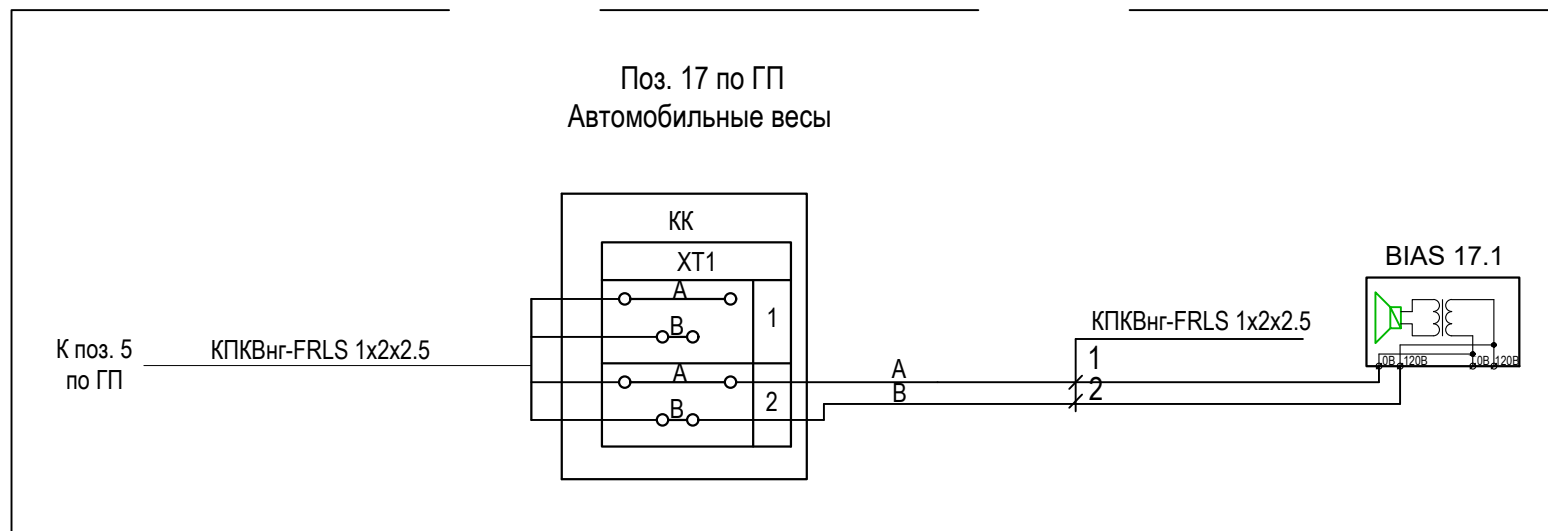Взам. инв. №	Подп. и дата											
Инв. № подл.												
								18-05-176 - 17 - СОУЭ				
								Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров в поселке Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края				
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата					
		Разраб.		Гуров			07.19	Автомобильные весы. 1 этап строительства		Стадия	Лист	Листов
										Р	2	
		Н. контр.		Митягина			07.19	Общие указания		ООО "Зернопроект" г. Краснодар		
		Нач. отд.		Брянцев			07.19					






Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						18-05-176 - 17 - СОУЭ			
						Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров в поселке Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док.	Подпись	Дата	Автомобильные весы. 1 этап строительства	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гуров			07.19		Р	3	
Н. контр.		Митягина			07.19	Схема структурная СОУЭ	ООО "Зернопроект" г. Краснодар		
Нач. отд.		Брянцев			07.19				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
	Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту			проложен		
			Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Количество, чисто и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество, чисто и сечение жил	Длина, м
K7	KK	BIAS 17.1		Учен в разделе НСС								

						18-05-176 - 17 - СОУЭ				
						Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров в поселке Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Автомобильные весы. 1 этап строительства		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гуров			07.19			Р	4	
Н. контр.		Митягина			07.19	Кабельный журнал		ООО "Зернопроект" г. Краснодар		
Нач. отд.		Брянцев			07.19					


Потребность труб,м





Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту,мм	Длина,м
ПНД 16	16	4




Примечание: нарезку кабелей выполнить по фактическим замерам на месте, при проведении монтажных работ.

[illegible]

План на отм. 0,000



	Условные графические обозначения
Условные обозначения	Наименование
	Речевой охранно-пожарный оповещатель
	Речевой охранно-пожарный оповещатель IP66 "ГЛАГОЛ-К1-40"
	Речевой охранно-пожарный оповещатель Глагол – П-3 IP40
	Кабель СОУЭ

						18-05-176 - 17 - СОУЭ		
						Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров в поселке Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Гуров			07.19	Автомобильные весы. 1 этап строительства		<div>Стадия</div> <div>Р</div>
								<div>Лист</div> <div>6</div>
								Листов
Н. контр.		Митягина			07.19	План расположения на отм. 0,000		ООО "Зернопроект" г. Краснодар
Нач. отд.		Брянцев			07.19			

