

Ведомость чертежей основного комплекта ПС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Структурная схема ПС	
3	Схема внешних электрических подключений приборов и датчиков ПС	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов



Обозначение	Наименование	Примечание
18-05-176 - 38 - ПС.С	Спецификация оборудования и материалов	

Общие данные


1. Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами и обеспечивает взрывобезопасную, взрывопожаробезопасную и пожаробезопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
2. Электропроводка прокладывается открыто на скобах по строительным конструкциям в стальных трубах и металлорукавах, на оцинкованных лотках.
3. Кабели, проходящие ниже 2 м от уровня пола, защищаются от механических повреждений стальной трубой или крышками, устанавливаемыми на лотках.
4. Отечественное оборудование должно иметь сертификат завода-изготовителя, а импортное оборудование сертификат соответствия ГОСТ Р. Примененное в проекте оборудование может быть заменено на оборудование с аналогичными характеристиками.
5. Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.
6. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям промышленной безопасности опасных производственных объектов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической, пожарной безопасности, а также требованиям государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

В помещении операторской поз.38. Установлен шкаф ШПС-24.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата
Разраб.	Гуров				12.19
Нач. отд.	Брянцев				12.19
Н. контр.	Митягина				12.19
ГИП	Невидомский				12.19

						18-05-176 - 38 - ПС				
						Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров в поселке Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края				
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док.	Подпись	Дата	ДЭС. 1 этап строительства		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гуров			12.19			Р	1	3
Нач. отд.		Брянцев			12.19					
						Общие данные		ООО "Зернопроект" г. Краснодар		
Н. контр.		Митягина			12.19					
ГИП		Невидомский			12.19					



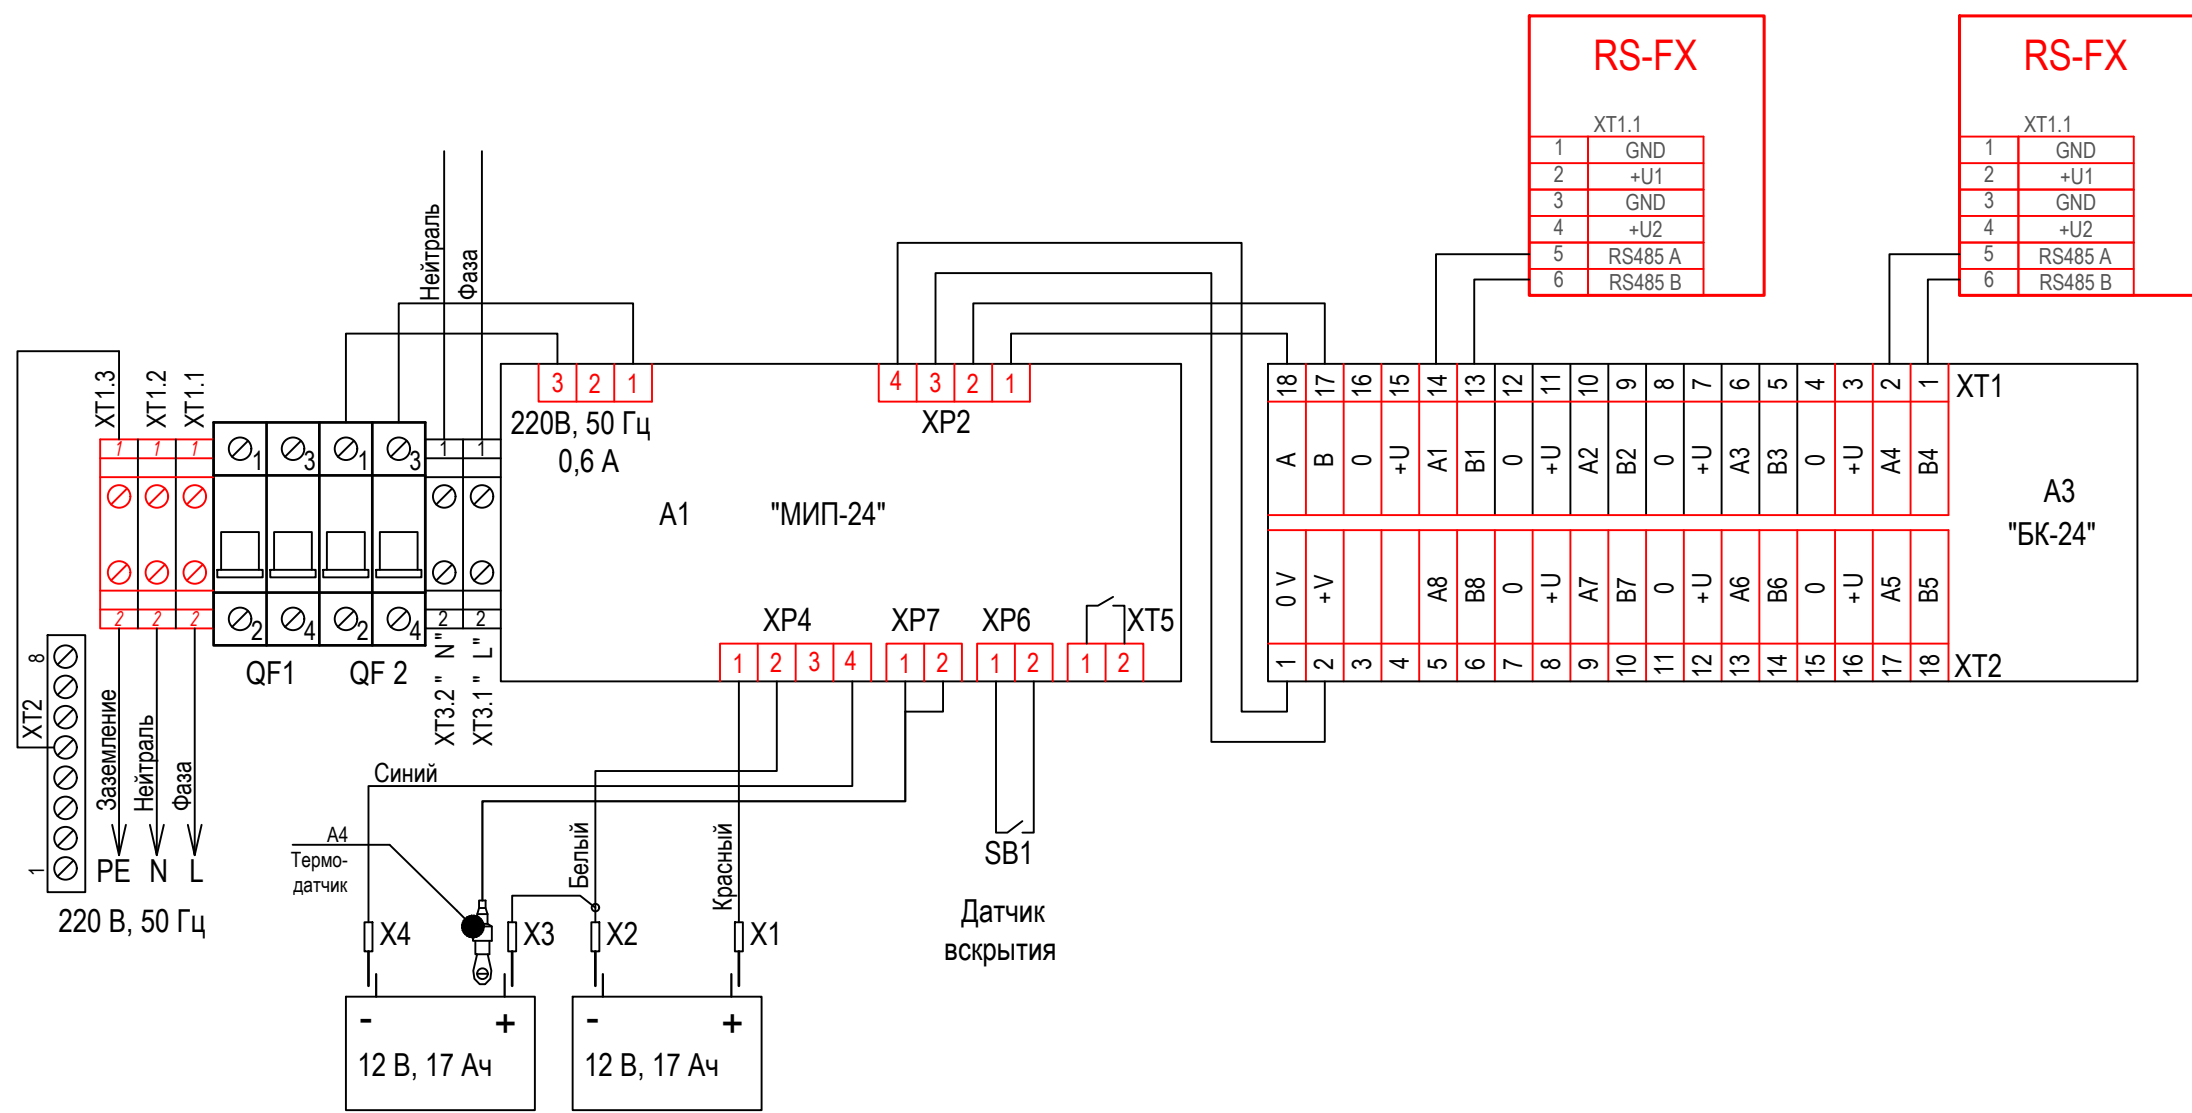

Обозначение	Наименование	Примечание
RS-FX	Преобразователь волоконно-оптические RS-FX	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						18-05-176 - 38 - ПС			
						Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров в поселке Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док.	Подпись	Дата	ДЭС. 1 этап строительства	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гуров			12.19		Р	3	
						Схема внешних электрических подключений приборов и датчиков ПС	ООО "Зернопроект" г. Краснодар		
Н. контр.		Митягина			12.19				
Нач. отд.		Брянцев			12.19				

[illegible]

						18-05-176 - 38 - ПС.С					
						Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров в поселке Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док.	Подпись	Дата						
Разраб.		Гуров			12.19	ДЭС. 1 этап строительства		Стадия	Лист	Листов	
								Р		1	
Н. контр.		Митягина			12.19	Спецификация оборудования и материалов		ООО "Зернопроект" г. Краснодар			
Нач. отд.		Брянцев			12.19						