

Тип 1. Покрытие проездов из бетона.

Покрытие бетон В25, F300 (F_2) армированного сеткой из ф10 А500С с яч.200х200мм – h=0,20м
Гравийно-песчаная смесь с добавкой 30% щебня ГОСТ 25607 h=0,15м
Гравийно-песчаная смесь С6 по ГОСТ25607 h=0.15м
Уплотненный грунт Р=1,65 т/м3

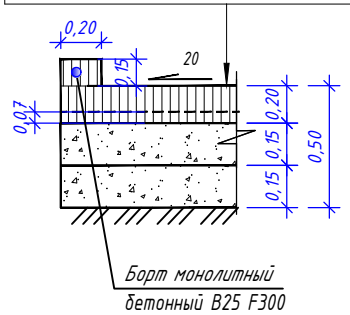


Тип 2. Покрытие проездов из гравия.

Гравийно-песчаная смесь С6 (фр. 0-20) с добавкой 30% щебня марки 600 ГОСТ 25607 h=0,15м
Гравийно-песчаная смесь С5 (фр. 0-40) ГОСТ 25607 h=0.15м
Уплотненный грунт Р=1,65 т/м3




Тип 3. Покрытие тротуаров из цем.-песч. плитки.

Цементно-песчаная плитка по ГОСТ 17608-91 h=0,05
Отсев фр.1-10мм, ГОСТ 7392-2002 h= 0,05М
Щебень М600, фракция 20-40мм, ГОСТ8267-97 h=0.10м
Гравийно-песчаная смесь с добавкой 30% щебня ГОСТ 25607 h=0,15м
Уплотненный грунт Р=1,65 т/м3

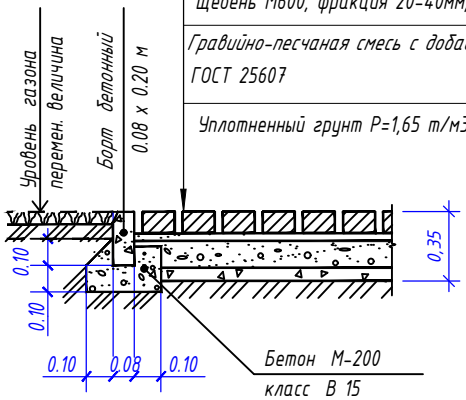

Тип 4. Покрытие отмостки.


Стяжка бетонная В15 армированная сеткой ф5 Вр1 100х100мм h= 0,12-0,15 м
Щебень фракция 20-40мм, ГОСТ8267-97 h=0.05 м
Песчаная подушка h=0,15 м
Уплотненный грунт Р=1,65 т/м3

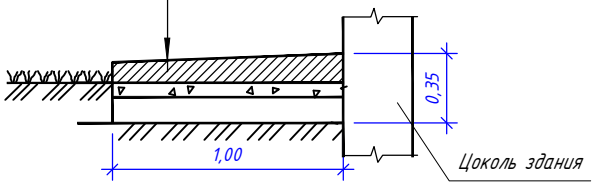

Общие указания
1. Коэффициент уплотнения ПГС для типов покрытия 1, 2, 5 – 0,98
2. Коэффициент уплотнения ПГС, песка и щебня для типов покрытия 3, 4 – 0,96

Тип 5. Покрытие проездов из асфальтобетона

А/бетон плотный из мелкозернистой щебеночной смеси тип "Б" марки I, ГОСТ 9128-2013 – 0,07м
Гравийно-песчаная смесь С4 фр. 0-80 мм (обогащенная с содержанием гравия 65%-75%), ГОСТ 25607-2009 – 0,25м
Уплотненный грунт Р=1,65 т/м3



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						7/02-21-ГП
						"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края"
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	
Исполнит.		Резникова			23.12.21	Стадия: Р; Лист: 13; Листов:
Н. контр.		Рукинова			23.12.21	Конструкции покрытий.
ГИП		Кулаков			23.12.21	ООО "ГЕОпроект"