Приложение 1
к техническому заданию
на проектирование, закупку и
монтаж холодильного оборудования

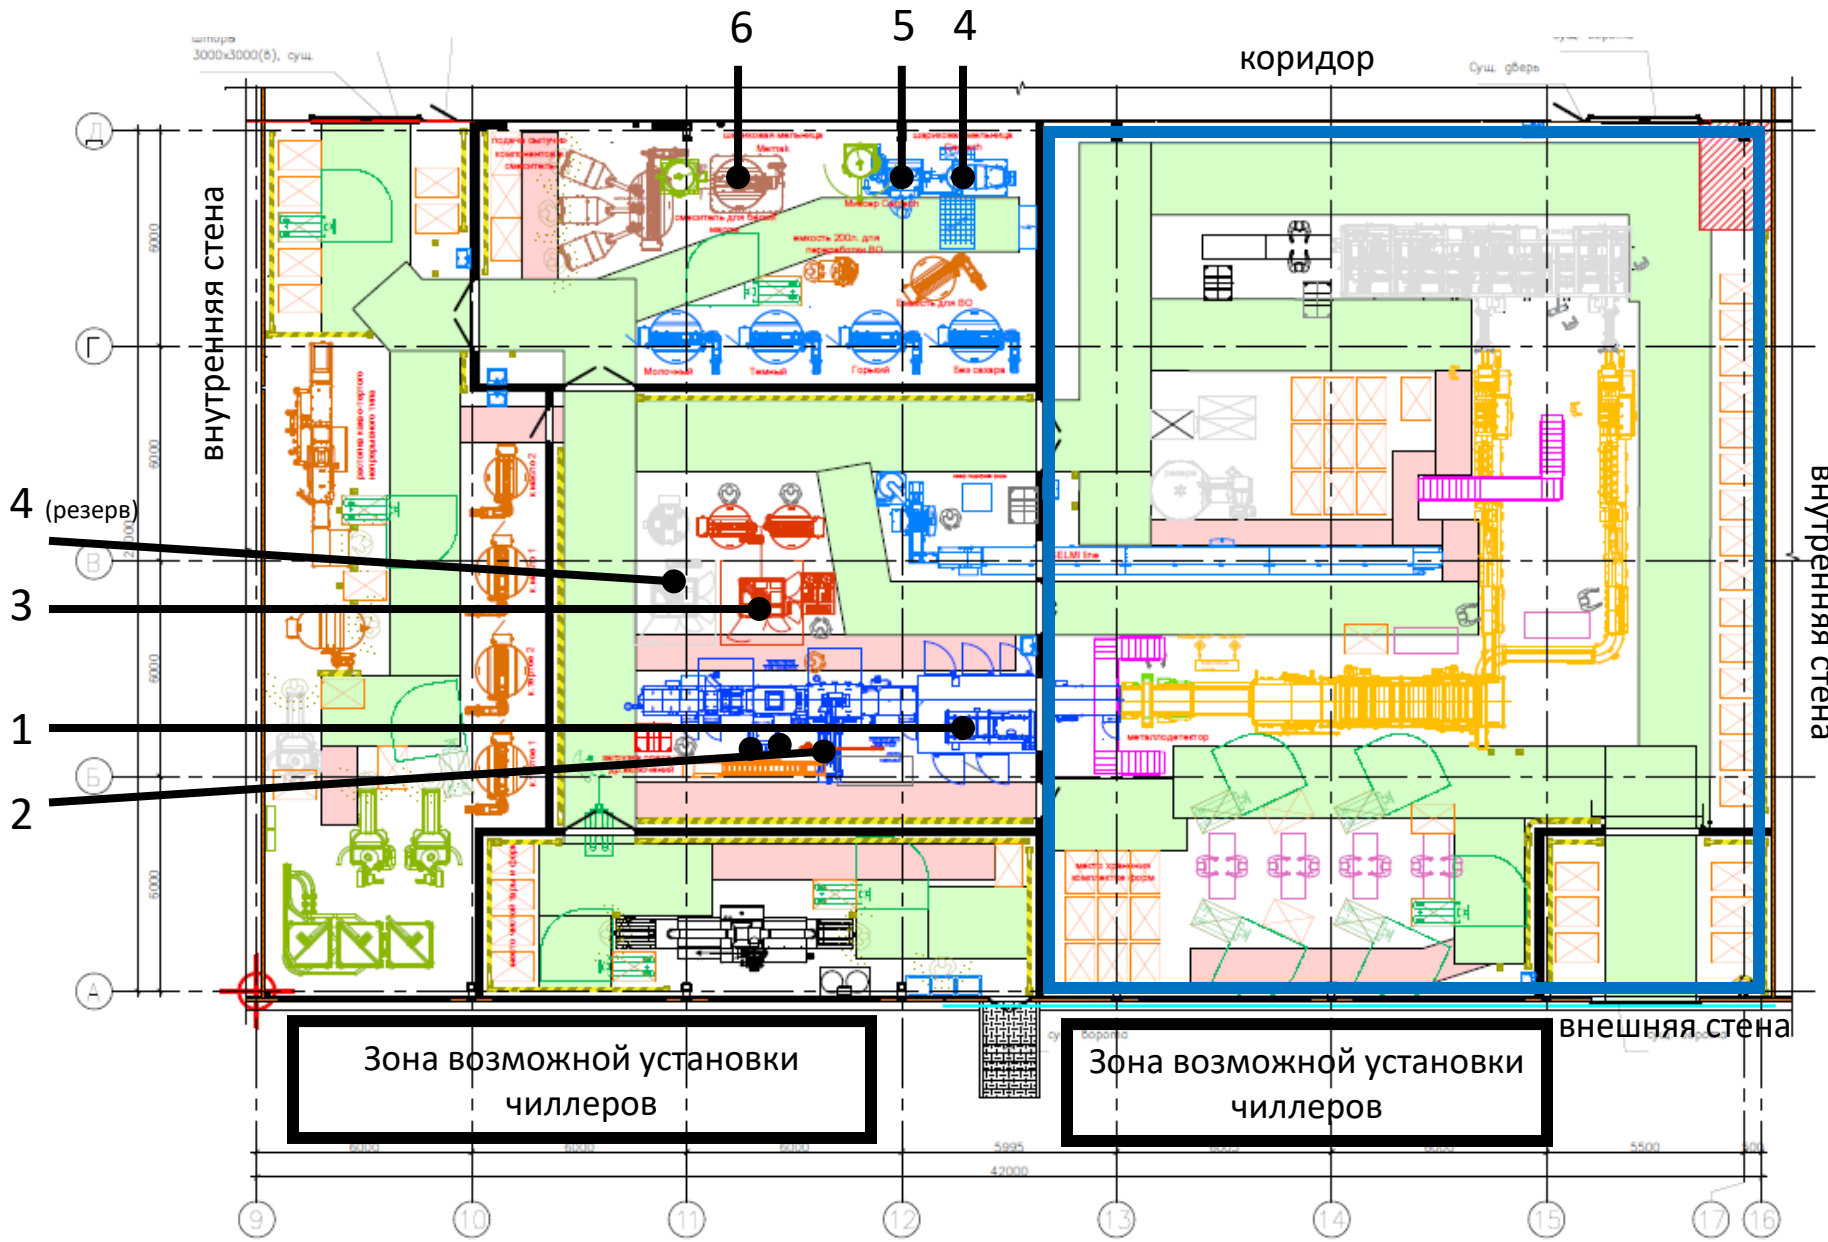

Климатическая зона с избыточным давлением